



시험성적서



1. 성적서 번호 : CT21-061841K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 주식회사 지프로
○ 주소 : 경기도 파주시 월롱면 더은리 778-3
3. 시험기간 : 2021년 06월 01일 ~ 2021년 06월 09일
4. 시험성적서의 용도 : 평택 고덕 아이파크 현장 제출용
5. 시료명 : BIPV 모듈(GtoT)[196 W, 420 W]
6. 시험방법
(1) KS C 8561:2020, 6.2항

확인	작성자 성명	이두희	이두희	기술책임자 성명	최정진	최정진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2021년 06월 09일


한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 31900 충청남도 서산시 대산읍 평신1로 595-10(대산읍) ☎ (041)419-3207

총 4페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

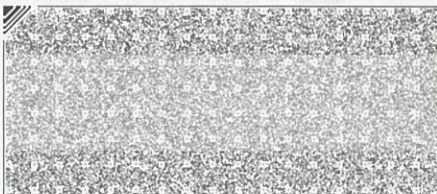

시험성적서



성적서번호 : CT21-061841K

7. 시험결과

1) BIPV 모듈(GtoT)[196 W]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대 출력 (Pmax)	W	(1)	196.771	Standard Test Condition	A

2) BIPV 모듈(GtoT)[420 W]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대 출력 (Pmax)	W	(1)	420.720	Standard Test Condition	A

※ Standard Test Condition

- Irradiance : 1 000 W/m²
- Cell Temperature : 25 °C
- IEC 60904-3 reference solar spectral irradiance distribution


※ 시험장소

A : 충청남도 서산시 대산읍 평신1로 595-10(대산읍)



성 적 서 번 호 : CT21-061841K

시험성적서



8. 시험 측정값

1) 시험 시료

Sample No.	시료명	모델명	일련번호	제조사
#1	BIPV 모듈(GtoT)	196 W	1	주식회사 지프로
#2		420 W	2	

2) 시료 정보

시 료 명	BIPV 모듈(GtoT)	
태양전지 종류	단결정	
태양전지 수	40 EA (Sample #1)	88 EA (Sample #2)
태양광모듈 크기	(660 x 1 680) mm	(1 445 x 1 821) mm

3) 시험 항목

시 험 항 목	적 용 규 격	시험 조건
최대 출력 결정	KS C 8561:2020, 6.2항	방사조도 1 000 W/m ² , 온도 25 °C

4) 최대 출력 측정값

Sample No.	Pmax (W)	Voc (V)	Isc (A)	Vmp (V)	Imp (A)	Eff. (%)	FF (%)
#1	196.771	26.852	9.374	22.029	8.932	17.75	78.17
#2	420.720	57.362	9.566	46.498	9.048	15.99	76.67




성 적 서 번 호 : CT21-061841K

시험성적서




9. 시료 사진

9.1 Sample #1

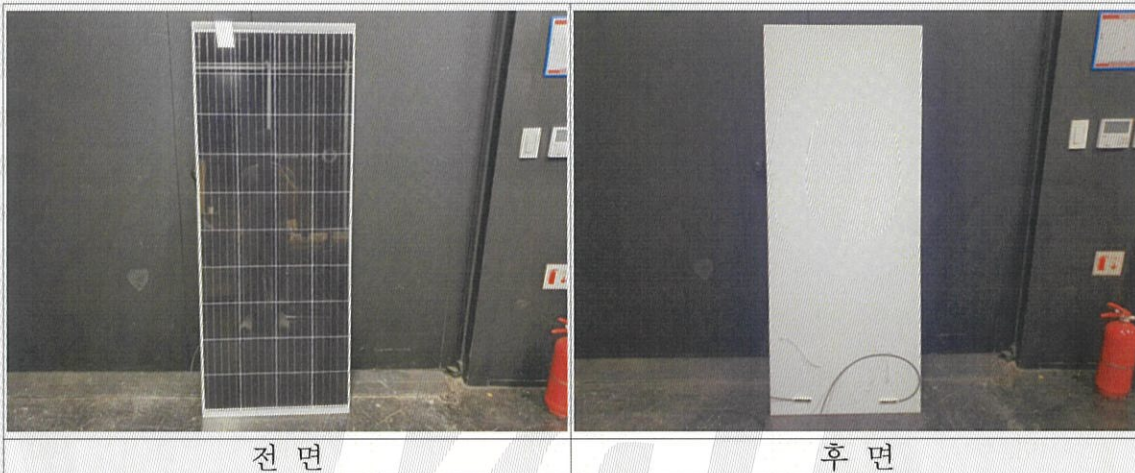

9.2 Sample #2

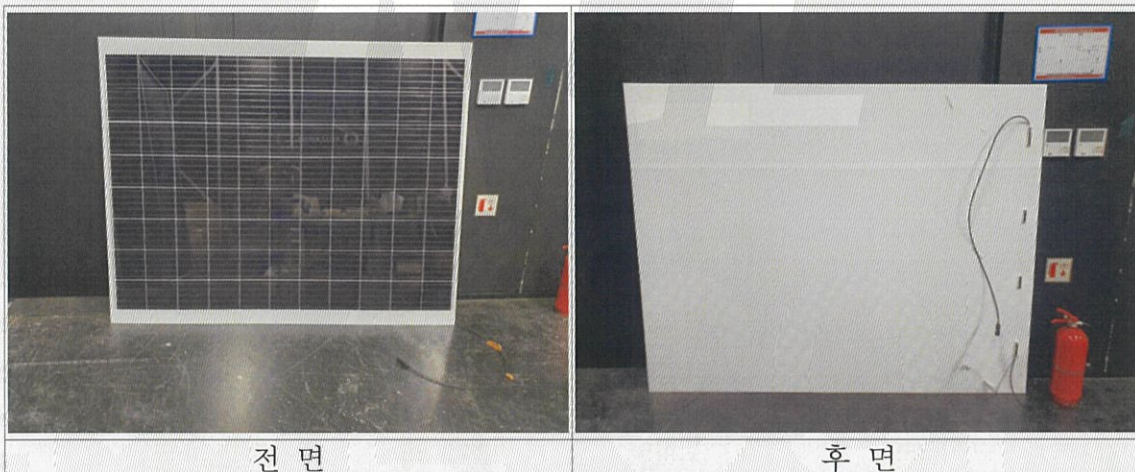

----- 끝 -----

